

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2022960307005215


伊顿电气有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

伊顿电气有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 伊顿电气有限公司
生产者地址: 江苏省苏州市苏州工业园区娄阳路2号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 万能式断路器
产品系列、型号、规格: IZM91XXC..., IN91XXC...; 详见附件
依据的标准: GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: 伊顿电气有限公司
生产企业地址: 江苏省苏州工业园区娄阳路2号

联系人: 王兴阳
电话: 0512-62554121
电子邮箱: XingyangWang@eaton.com
指定签字人: 王兴阳

自我声明时间: 2022-05-12
自我声明地点: 江苏苏州
生产者签章:

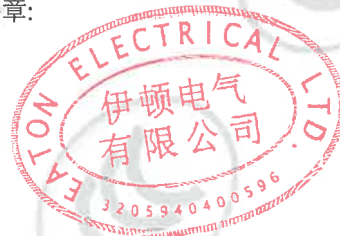

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。


强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022960307005215

产品系列、型号、规格(附件):

I2M91, IN91
额定绝缘电压(Ui): 1000V;
额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV;
额定工作电压(Ue): AC240V, AC440V, AC690V;
额定电流(In): 200A, 250A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A;
过电流脱扣器类型: 电子式;
B型: AC240V: Ics: 42kA, Icu: 42kA;
AC440V: Ics: 42kA, Icu: 42kA; AC690V: Ics: 42kA, Icu: 42kA;
N型: AC240V: Ics: 50kA, Icu: 85kA;
AC440V: Ics: 50kA, Icu: 50kA; AC690V: Ics: 42kA, Icu: 42kA;
H型: AC240V: Ics: 65kA, Icu: 85kA; AC440V: Ics: 50kA, Icu: 66kA;
AC690V: Ics: 42kA, Icu: 42kA;
Icw: 42kA/1s; Icc: 42kA (INX16, IN91);
使用类别: B; CBI-Y (INX16, IN91);
极数: 3P, 4P;
符合附录N的电子附件:
欠压脱扣器: UVR, Us: AC208-240V, DC24V;
分励脱扣器: Shunt trip, Us: AC208-240V

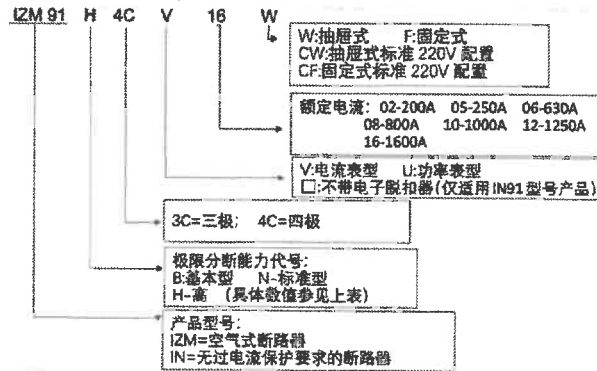

联系人: 王兴阳
电话: 0512-62554121
电子邮箱: XingyangWang@eaton.com
指定签字人: 王兴阳

自我声明时间: 2022-05-12
自我声明地点: 江苏苏州
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。